

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-17-29-23/47-004-2023/0023ад
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«08» июня 2023 г.

дата составления

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали
Голубевой, д. 4, этаж 2, кабинет 4

место составления

Мной, Главным государственным инспектором Волховского района по пожарному надзору Гнедовым Артемом Алексеевичем,

(должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего представление)

рассмотрен протокол об административном правонарушении № 2-17-29-23/47-004-2023/0023ад от 26.05.2023 г. по ч. 1 ст. 20.4 и материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум»

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Согласно статье 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области законодательства о пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Центр, 14А допустило нарушение:

1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока службы, до их замены в установленном порядке при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (системы АПС и СОУЭ смонтированы в 2006 г., срок рабочей эксплуатации установленный ТУ завода изготовителя 6-8 лет. Акт проверки работоспособности ООО Системы безопасности от 15.03.2023) Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 54;

2. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен (обои) в общих коридорах с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т2 (отсутствует документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен). ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 134 п. 6 таблицы 28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 25;

3. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен (масляная краска) в лестничной клетке с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2 (отсутствует документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен). ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 134 п. 6 таблицы 28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

491
64 10.06.23

Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 25;

4. Не обеспечено в полном объеме наличие приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов. Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 14;

5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны (склад хранения белья, электрощитовая подвального помещения);

6. Демонтированы металлические лестницы, поэтажно соединяющие балконы Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 27б;

7. Пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана. Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 50;

8. В подвальных помещениях осуществляется хранение различных предметов (горючий мусор). Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 16б;

9. Заблокированы люки на балконах. Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 п. 27б

В результате невыполнения указанных мероприятий нарушаются требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности и содержанию имущества.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности со стороны юридического лица - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум»

Таким образом, выявленные нарушения допущены ввиду наличия следующих причин:

- отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум».

Сообщая об изложенном, предлагаю:

1. Рассмотреть указанное представление, принять действенные меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений;

2. Выработать комплекс дополнительных мер по усилению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в возникновении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений к дисциплинарной ответственности.

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению.

Информацию о принятых мерах представить в течение одного месяца со дня получения представления, в ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР Главного


управления МЧС России по Ленинградской области, расположенного по адресу: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дела об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный государственный инспектор
Волховского района по пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

А.А. Гнедов

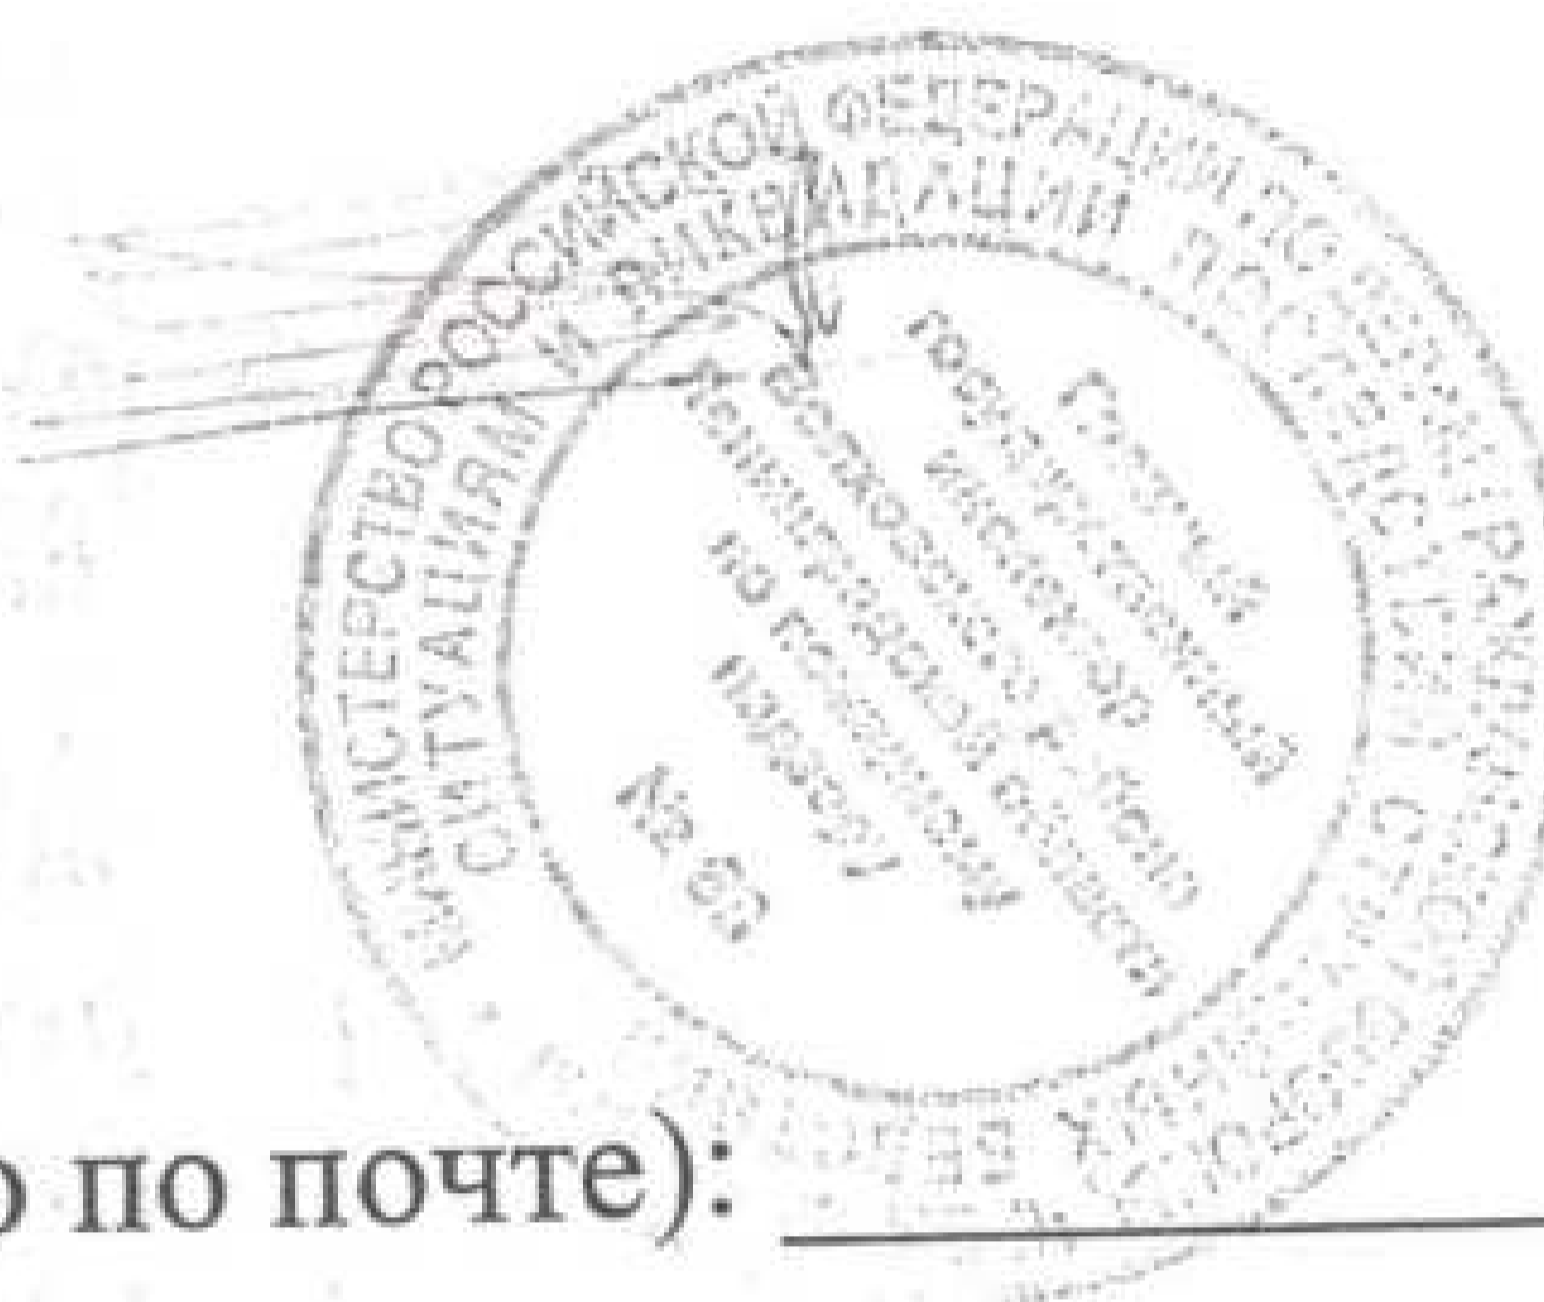

Представление вручено (направлено по почте): _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

представление по рассмотрению
Проконичев И.С.
« 08 » 08 2023 г.
(дата вручения)